



Вид сбоку

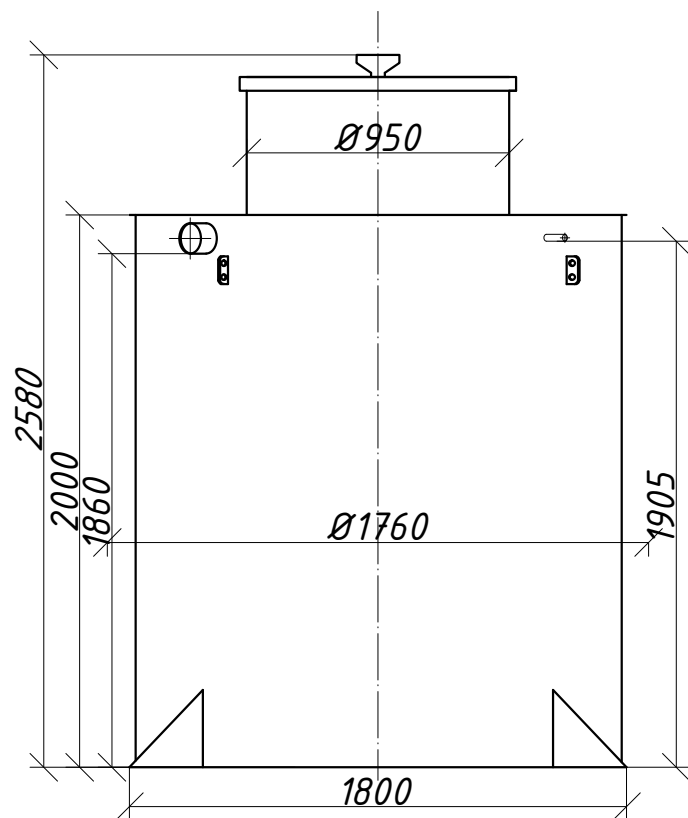

Вид сверху

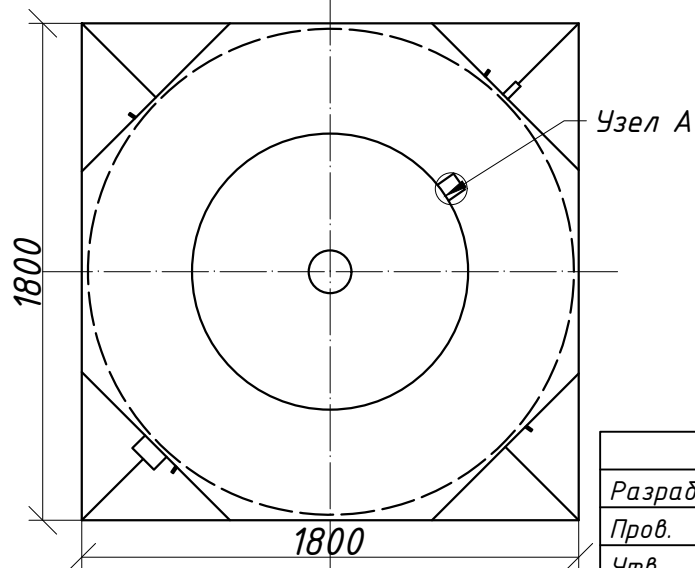

Монтажная схема


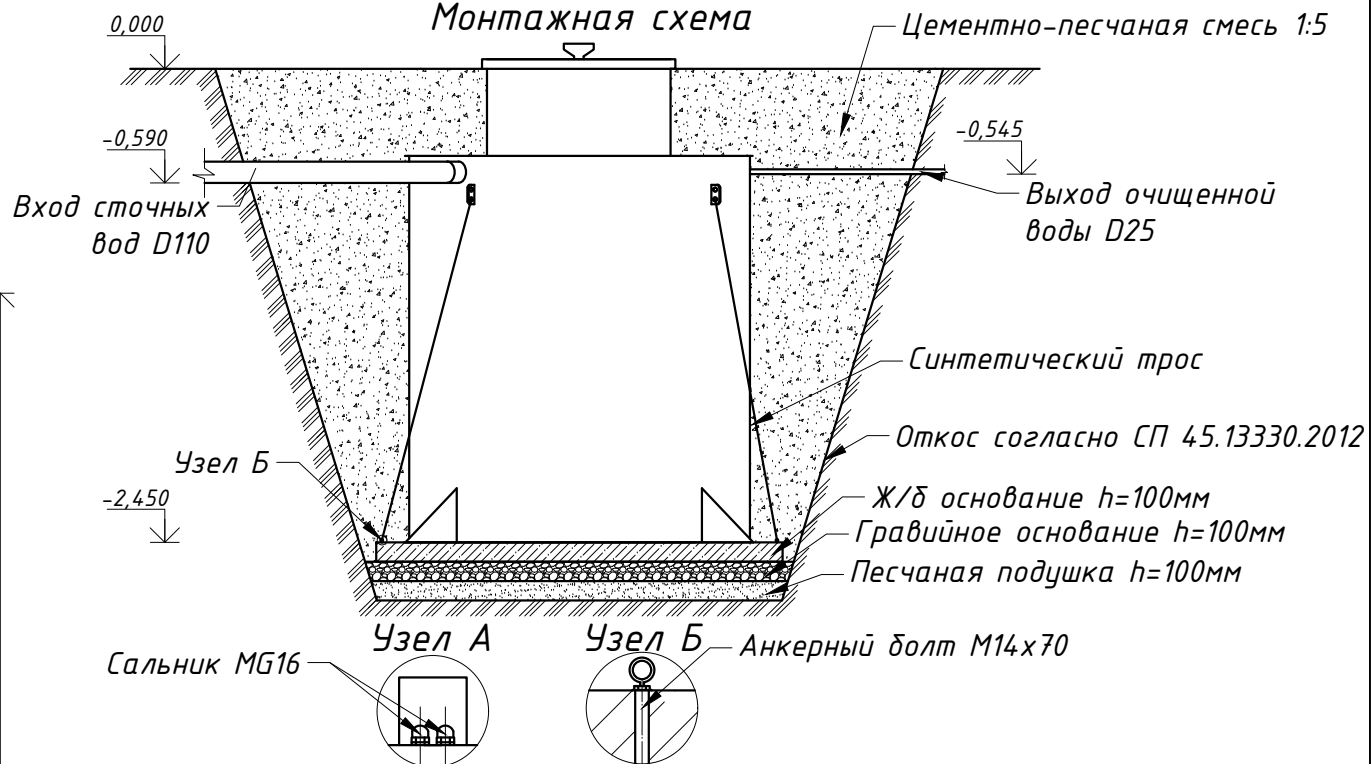


Схема подключения к коммуникациям здания

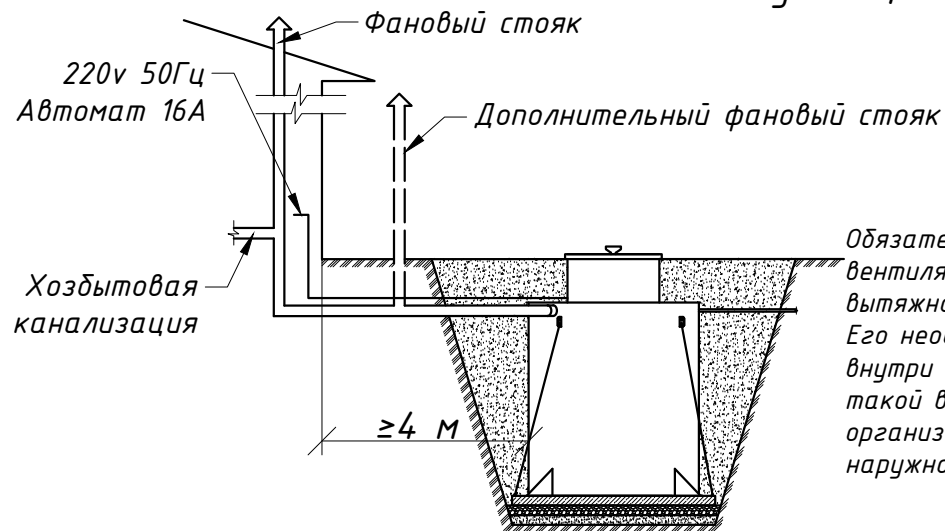

Обязательна организация вентиляции станции через вытяжной фановый сток. Его необходимо расположить внутри здания, при отсутствии такой возможности - организовать фановый сток на наружной сети.

		Подп.	Дата
Разраб.	Филинова К.А.		
Пров.	Спиричев А.В.		
Утв.	Спиричев А.В.		

Станция биохимической очистки стоков
Alux Eco 12PV
(с принудительным выпуском)
Производительность 2100 л/сут

Лист	Листов	Масштаб
1	1	

